


## ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA REPOSICIÓN DE LOSAS

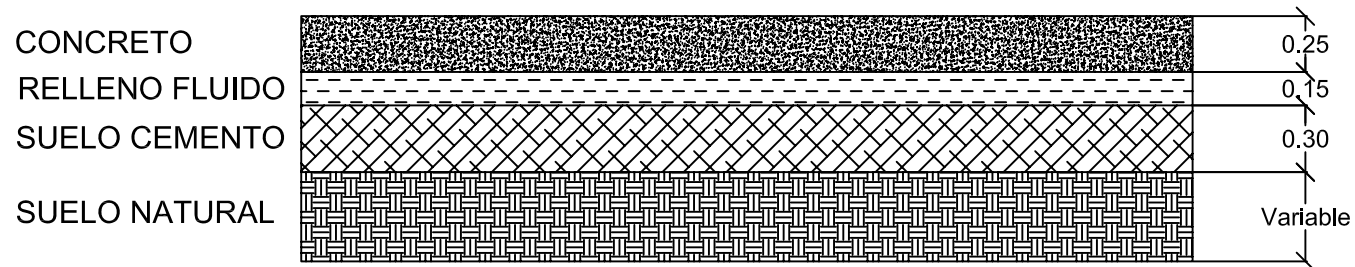

Especificaciones para la Estructura de Pavimento (Referencia: Criterios específicos para trabajos de Reposición de Losas en los Corredores Norte, Sur y Este)

**SUBRASANTE (SUELO NATURAL):** Debe quedar nivelada y compactada no menor del 95% Próctor estándar.

**SUELO CEMENTO:** Cumplir con granulometría similar a material AASHTO A-2-4 con un contenido mínimo de cemento del 6%, compactado al 95%.

**RELLENO FLUÍDO:** Resistencia mínima de 70 Kg/cm<sup>2</sup> a 72 o 24 horas según el tipo de concreto para la losa de hormigón.

**CONCRETO PARA LOSA:** Resistencia mínima de 650 psi a flexión a las 24 horas o 72 horas dependiendo de la necesidad.