


ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA REPOSICIÓN DE LOSAS

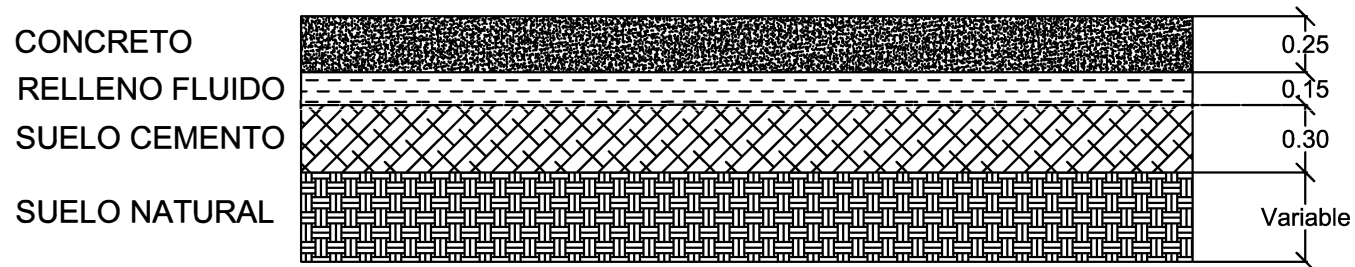

Especificaciones para la Estructura de Pavimento (Referencia: Criterios específicos para trabajos de Reposición de Losas en los Corredores Norte, Sur y Este)

SUBRASANTE (SUELO NATURAL): Debe quedar nivelada y compactada no menor del 100 % Próctor estándar.

SUELO CEMENTO: Cumplir con granulometría similar a material AASHTO A-2-4 con un contenido mínimo de cemento del 6%, compactado al 100 %.

RELLENO FLUÍDO: Resistencia mínima de 70 Kg/cm² a 72 o 24 horas según el tipo de concreto para la losa de hormigón.

CONCRETO PARA LOSA: Resistencia mínima de 650 psi a flexión a las 24 horas o 72 horas dependiendo de la necesidad.